


- 0 = HÄTÄ
- 1 = VAARA (0-1 h)
- 2 = VIKA (0-24 h)
- 3 = HUOLTO (0-5 vrk)

- ◇ = OHJELMALLINEN TOIMINTO
- ◆ = FYYSINEN LIITÄNTÄ ALAKESKUKSEEN

- [AU] KAAPELOINTI
- [SU] KYTKENTÄ, JOS U > 72 V
- [AU] KYTKENTÄ, JOS U < 72 V

TV1 PATERILÄMMITYS TOIMINTALÄMPÖTILAT

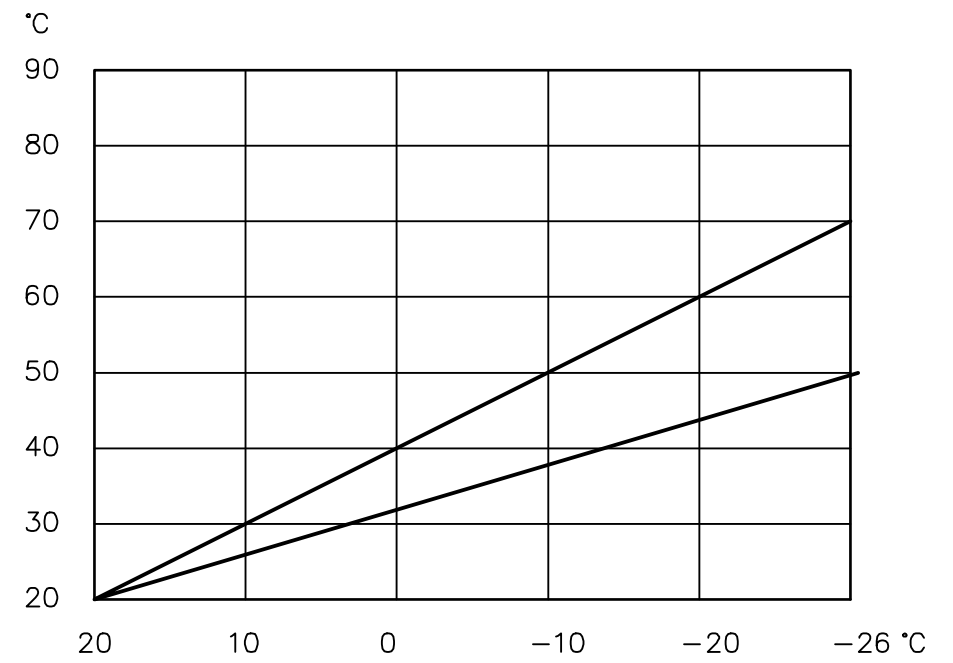

Tarjouslaskentaa varten

<p>RTC VAHANEN TURKU OY Veistämönauko 1-3, 20100 Turku puh. 0207 698 618 www.vahanen.com</p>	SUUNN. PTy	PIIRT. PTy	ORIPÄÄN KIRKKO YLÄNEENTIE 21 32500 ORIPÄÄ	SÄÄTÖKAAVIO PATERIVERKOSTO JA TURVAVENTTIILI	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS
	PVM. 22.09.2022	LVI TUR5133 401 A			
	ALLEKIRJOITUS	LEHTI 1			LEHDISTÄ 4

PTy	17.02.2023
NIM.	PÄIVÄYS
Muutettu hankii/asentaa tietoja	
TUNN. LUKUM. MUUTOS	

1.LÄMMITYS
PUMPPU P1 KÄY MIKÄLI LÄMPÖJOHDON LÄMPÖTILA ON ALLE TS 2.2 ASETUSARVON.
TV1 3-TIEVENTTIILI SÄÄTÄÄ PATERIVERKOSTON MENOVEDEN LÄMPÖTILAA ANTURIN
TE 2.1 JA VALITUN LÄMMITYSKÄYRÄN AVULLA.

TURVASULKUVENTTIILI

MENOVESIPUTKESSA PINTATERMOSTAATTI TS 2.2 ASETUSARVOKSI ASETETAAN 79 °C.
MIKÄLI MENOVEDEN LÄMPÖTILA YLITTÄÄ TERMOSTAATIN ASETUSARVON,
MOOTTORIVENTTIILI TV2 SULKEUTUU JA PUMPPU P1 PYSÄHTYY. LÄMPÖTILAN
PALAUTUESSA ALLE ASETUSARVON MOOTTORIVENTTIILI TV2 AVAUTUU JA PUMPPU
P1 KÄYNNISTYY. MOOTTORIVENTTIILIN TV2 TOIMILAITE 240 V JA JÄNNITTEETTÖMÄNÄ
KIINNI.

PTy	17.02.2023
NIM.	PÄIVÄYS
Muutettu hankkii/asentaa tietoja	
TUNN.	LUKUM.
	MUUTOS

Tarjouslaskentaa varten

VAHANEN
RTC VAHANEN TURKU OY
Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku
puh. 0207 698 618
www.vahanen.com

SUUNN.	PTy	PIIRT.	PTy
PVM.	22.09.2022		
ALLEKIRJOITUS			

ORIPÄÄN KIRKKO
YLÄNEENTIE 21
32500 ORIPÄÄ

SÄÄTÖKAAVIO
PATERIVERKOSTO JA
TURVAVENTTIILI

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O			MUUTOS
LVI TUR5133 401			A
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O	
2	4		

C:\...5.4 LVI\1 Piirustukset\Sääntökaavio.drw

